LEGENDA

Extintor de inc° ndio PQS - A, B e C

Ponto aut¹ nomo de ilumina- «o de emerg° ncia - Fluorescentes - 2x 8w

Placa de sinaliza- «o - Proibido Fumar

Lumin§ria de Emerg° ncia 2x55W - Al· gena

CONSTRUIR/EXECUTAR

DEMOLIR/RETIRAR

Os extintores de inc° ndio dever«o ser instalados a uma altura entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e superior respectivamente.

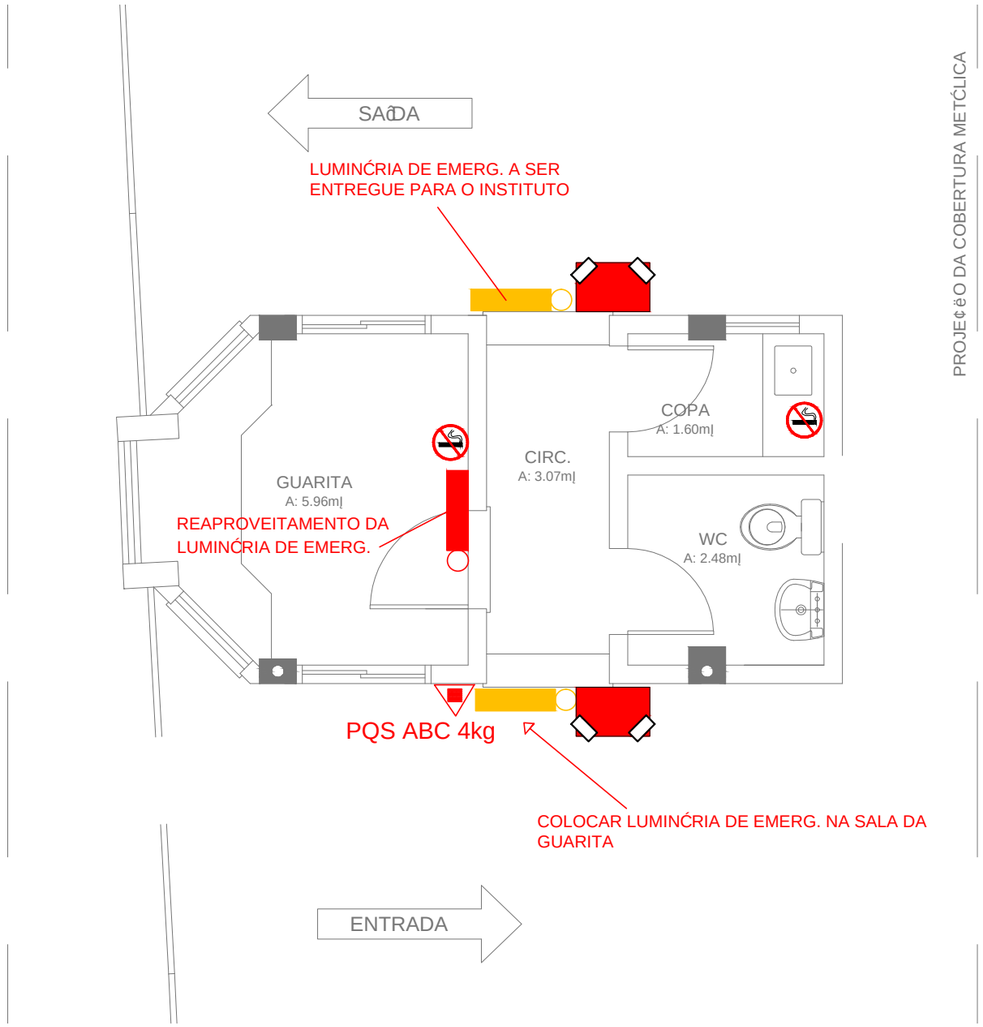

01 PLANTA BAIXA - GUARITA
ESC: 1/50

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Pelotas

Pra- a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123.1150 | 2123.1103 - dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:

VALMIR CUNHA CANHADA JR.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

IFSul - Instituto Federal de Educa- «o, Ci° ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS BLOCOS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 20 E O-6

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

B-20 PARTE 1 - 1ÁPAVIMENTO - GUARITA
PLANTA BAIXA DE PPI

DESENHO	Christopher Rampinini
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CPE 001/2012
DATA	Junho/2012
ESCALA	1:50
PRANCHA	PPI 84/84

\\200.19.245.45\NPO\CC_01-2012\BL 20 - PARTE 1\PROJETOS\GUARITA\CPE 001-2012 - PPI 84-84.DWG